ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

ГБПОУ ИО УКПТ

Г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 7, 2 этаж

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ ИО УКПТ
ДУБРОВСКАЯ А.А.
«10» января 2017г.

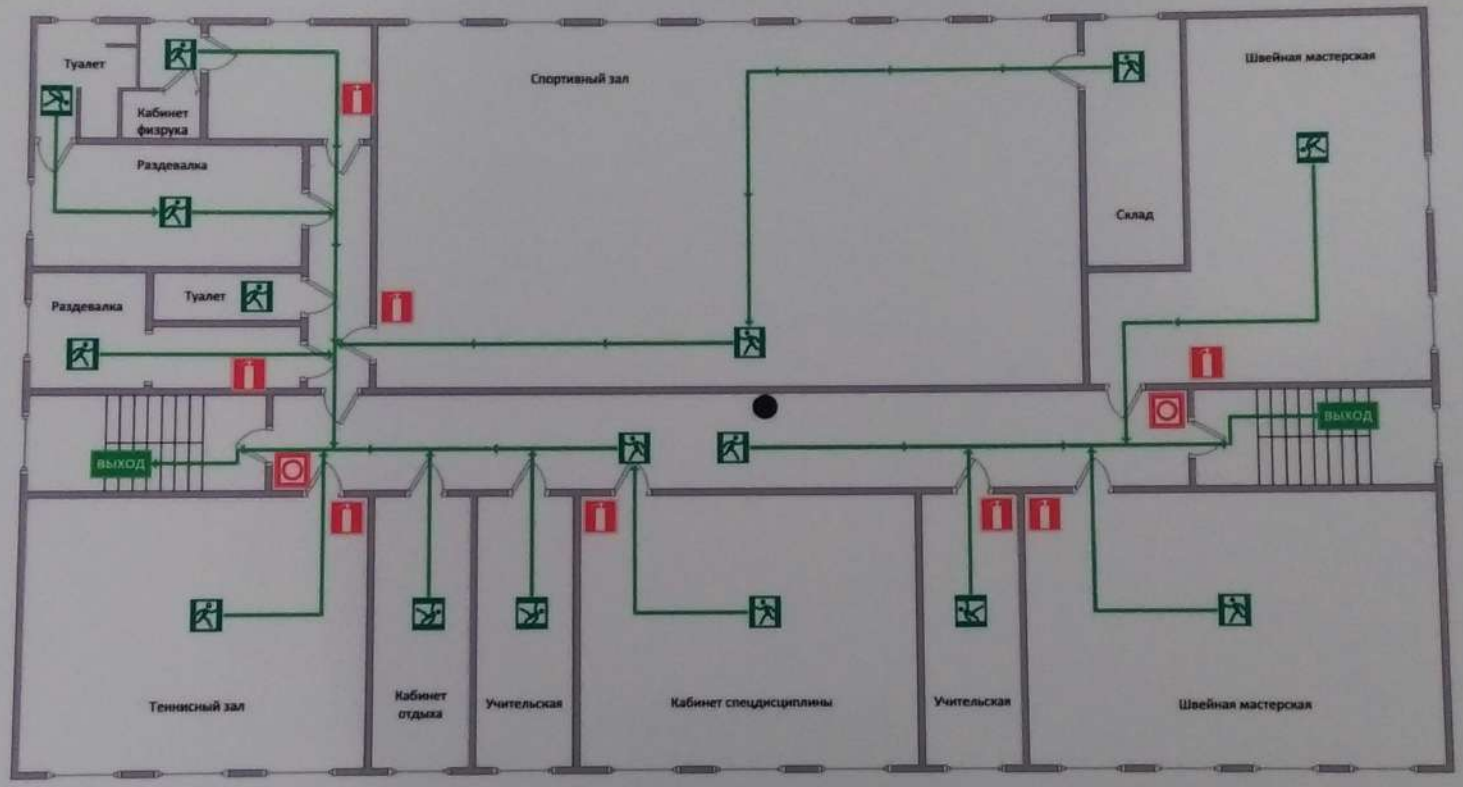

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

1	При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление запах гари, повышение температуры воздуха и др.) немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану(при этом необходимо назвать адрес объекта место возникновения пожара, а так же сообщить свою фамилию).	4	Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).
2	В случае угрозы жизни людей, принять посильные меры по их эвакуации, используя для этого имеющиеся силы и средства.	5	В случае необходимости организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.
3	По возможности принять меры по отключению электропитания и тушению пожара первичными средствами пожаротушения.	6	Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТЕЛЕФОН
ОГНЕТУШИТЕЛЬ
ПОЖАРНЫЙ КРАН
УСТРОЙСТВО ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ
АПТЕЧКА
ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ
ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ

План эвакуации разработан в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 180 - 20 - 1440 – ЖЗ

ВНИМАНИЕ !

1. СОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ПЛАНЕ
2. ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЁ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
3. ПРИ ПОЖАРЕ ИЛИ АВАРИИ ДЕЙСТВУЙТЕ ПО ИНСТРУКЦИИ

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01
СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 112

- яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения - 200 мкд/м;
- яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения – 25 мкд/м;
- длительность послесвечения - 1440 мин
- цвет послесвечения – желто-зеленый.

Разработано ООО «Щит», тел. 8(3953) 409-444,
e-mail: stopfire@inbox.ru, www.fromfire.net
г. Братск, ул. Погодаева, 16

- монтаж пожарно-охранной сигнализации;
- монтаж видеонаблюдения;
- монтаж пожаротушения;
- перезарядка огнетушителей;
- изготовление планов эвакуации;
- огнезащитная обработка.