


# ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

Учебный корпус ГБПОУ ИО УКПТ  
Г. Усть-Кут, ул. Пушкина, д. 107, 1 этаж

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ИО УКПТ  
ДУБРОВСКАЯ А.А.

2017г.

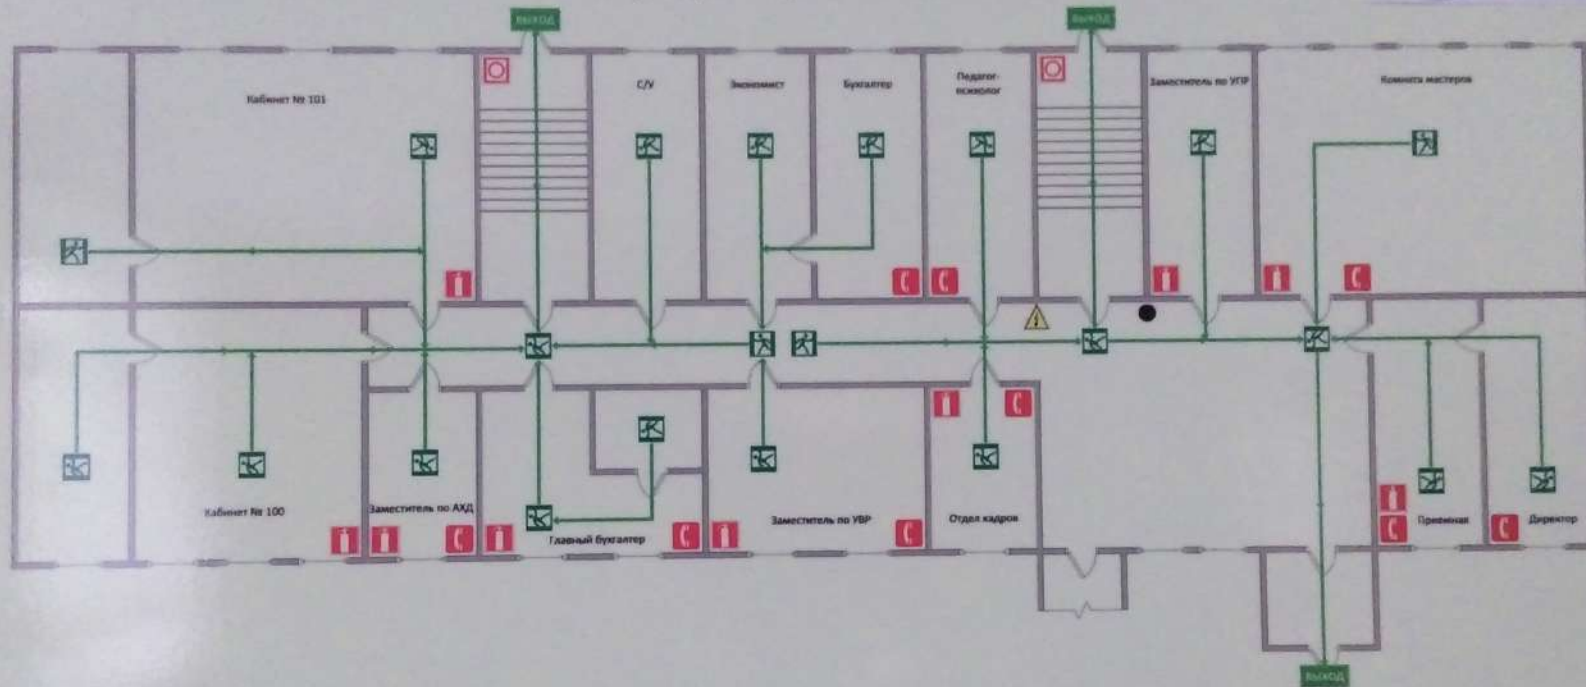

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ		УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
1	При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо указать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).	4	Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).
2	В случае угрозы жизни людей, принять необходимые меры по их эвакуации, используя для этого имеющиеся силы и средства.	5	В случае необходимости организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.
3	По возможности принять меры по отключению электроснабжения и тушению пожара первичными средствами пожаротушения.	6	Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
Разработчик ООО «Иштэ», тел. 8(3953) 409-444, e-mail: iustet@ibol.ru, www.fromfire.net г. Братск, ул. Нагаева, 16		- монтаж пожарно-охранной сигнализации; - монтаж видеонаблюдения; - монтаж пожаротушения; - переработка огнетушителей; - изготовление планов эвакуации; - организационная обработка.	
		Пани эвакуации разработана в соответствии с ГОСТ Р 122.143-2009 180 - 20 - 1440 - Ж3	

**ВНИМАНИЕ!**

- Сориентироваться на плане.
- Определить свое местонахождение.
- При пожаре или аварии действовать по инструкции.

**ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 01**

- яркость свечения через 10 мин после отключения источника освещения - 200 мкд/м²;
- яркость свечения через 60 мин после отключения источника освещения - 25 мкд/м²;
- длительность несвечения - 1440 мин;
- цвет свечения - желто-красный.